

# 溶液中で磁石用レアースに富む

浅部で反復。

選定した2025年トレンチ4区間と後続の2-3 mオーガー1区間で161-278 mg/kg MREOを示した。溶液中DREOに占めるMREOは42-48%。

## 共通の診断法

SGS ICM694 | 0.5 M 硫酸アンモニウム | 公称pH 4 | 30分 | 診断試験、未最適化

## 共通スケール上の5浅部区間

2025年トレンチ・スクリーニング

PT-34

0-1 m

連続する2  
メートル区間  
地表から

PT-34

1-2 m

PT-36

0-1 m


PT-42

0-1 m

後続の浅部オーガー試験

MAV\_AD\_0002

2-3 m

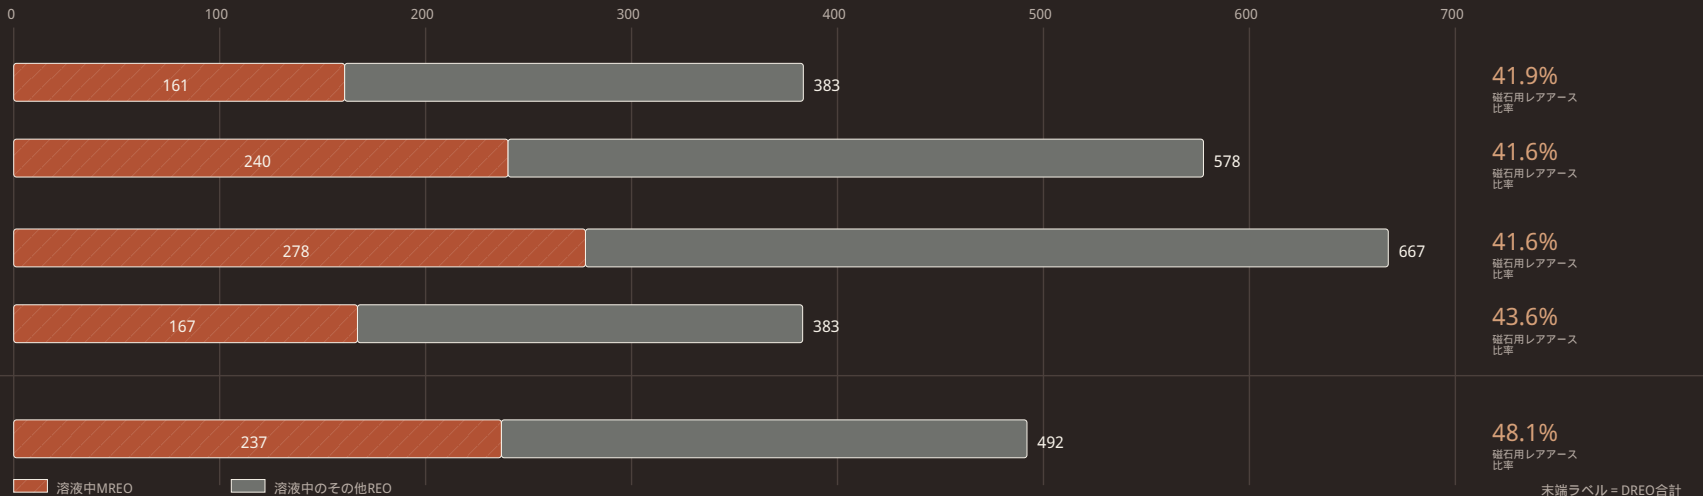

## レアース組成に占める磁石用レアース比率

組成比較であり、回収率ではない

溶解したレアース組成では、磁石用レアースの比重が高まった。

原試料 - MREO / TREO

22.2-26.3%

診断溶液 - MREO / DREO

41.6-48.1%